



1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Контейнер для самоспасателей ГДЗК-01/03/05/10 (далее - контейнер ГДЗК) предназначен для хранения индивидуальных средств спасения типа ГДЗК (газо-дымозащитный комплект) - в соответствии с «Правилами противопожарного режима» в Российской Федерации, на объектах Потребителя.

1.2. Контейнер для самоспасателей ГДЗК поставляется в собранном состоянии, в упаковке.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Контейнер для самоспасателей ГДЗК выпускается в нескольких модификациях (таблица.1), модификация указывается в полном наименовании контейнера, в виде цифрового обозначения, например: ГДЗК-01, ГДЗК-03, ГДЗК-05 и т.д.

Блокировка дверки контейнера – почтовый замок, ключи от контейнера должны быть обозначены и храниться у ответственного персонала на учете.

Дверь контейнера открывается вниз и не требует фиксации.

Характеристики	Модификация контейнера			
	ГДЗК-01	ГДЗК-03	ГДЗК-05	ГДЗК-10
Дверь закрытая (сплошная)	+			
Дверь открытая (со стеклом)		+	+	+
Количество хранимых ГДЗК, шт.	1	3	5	10

Характеристика	Значение			
	ГДЗК-01	ГДЗК-03	ГДЗК-05	ГДЗК-10
Габаритные размеры в собранном состоянии, мм (Д×В×Ш), не более	350x220x255	500x220x255	680x220x255	680x440x255
Габаритные размеры в упакованном виде, мм (Д×В×Ш), не более	355x225x230	505x225x230	685x225x230	685x445x260
Масса, кг., не более	2,6	3,3	5,0	6,6
Масса в упакованном виде, кг., не более	2,8	3,5	5,3	6,9

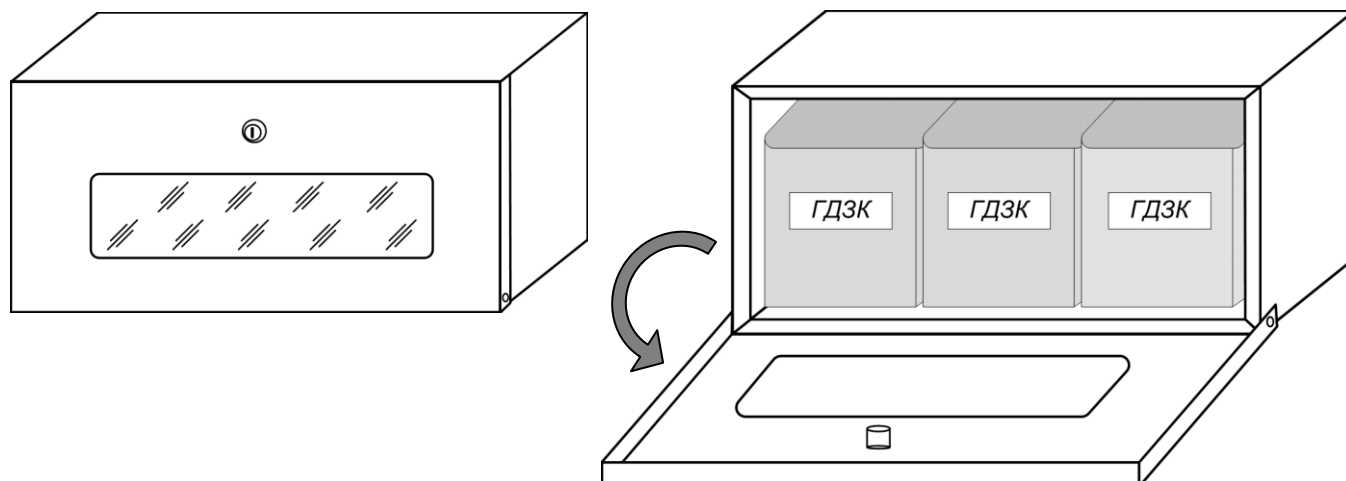


Рисунок 1 Контейнер для самоспасателей ГДЗК-03, внешний вид в закрытом и открытом состоянии.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Поз.	Наименование	Количество, шт.
1	Контейнер ГДЗК-ХХ	1
2	Этикетка	1

4. Монтаж контейнера

- 4.1. Контейнер для самоспасателей ГДЗК поставляется в собранном виде, в упаковке.
- 4.2. Контейнер ГДЗК рекомендуется крепить к вертикальным капитальным поверхностям, через отверстия на задней стенке. Метизы в комплект поставки не входят.
- 4.3. Рекомендуемая высота крепления контейнера ГДЗК – 1,5 метра от уровня пола.
- 4.4. После монтажа контейнера уложите в него комплекты ГДЗК - количество комплектов зависит от модификации контейнера (см. таблицу 1).

5. ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- 5.1. Контейнер для самоспасателей ГДЗК, в упаковке, можно транспортировать любым крытым транспортом.
- 5.2. Температурный диапазон транспортирования и хранения контейнера ГДЗК, в заводской упаковке, от минус 40 до плюс 50 °С.
- 5.3. Рекомендуется периодически смазывать шарниры дверей контейнера машинным маслом – 1-2 капли.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

- 6.1. Контейнер ГДЗК соответствует требованиям нормативных документов, отмечен штампом ОТК и признан годным к эксплуатации.

Модификация (01)___ (03)___ (05)___ (10)___	ШТАМП ОТК _____
---	-----------------

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 7.1. Предприятие изготовитель гарантирует соответствие Контейнер ГДЗК нормативной документации при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
- 7.2. Гарантийный срок хранения продукции – 24 месяца с момента изготовления.
- 7.3. Гарантийный срок эксплуатации в пределах гарантийного срока хранения – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.
- 7.4. Производитель имеет право менять конструкцию и комплектность изделия без уведомления потребителя.



Изготовлено: ГК «Линия Безопасности» и «Линия 01»
630071, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 60/1
Телефон: (383)300-03-01, 8-800-201-65-32
Электронная почта: lbnsk@yandex.ru
Сайты компании www.lbnsk.ru, www.линия01.рф